

Перв. примен.

Справ. №




Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

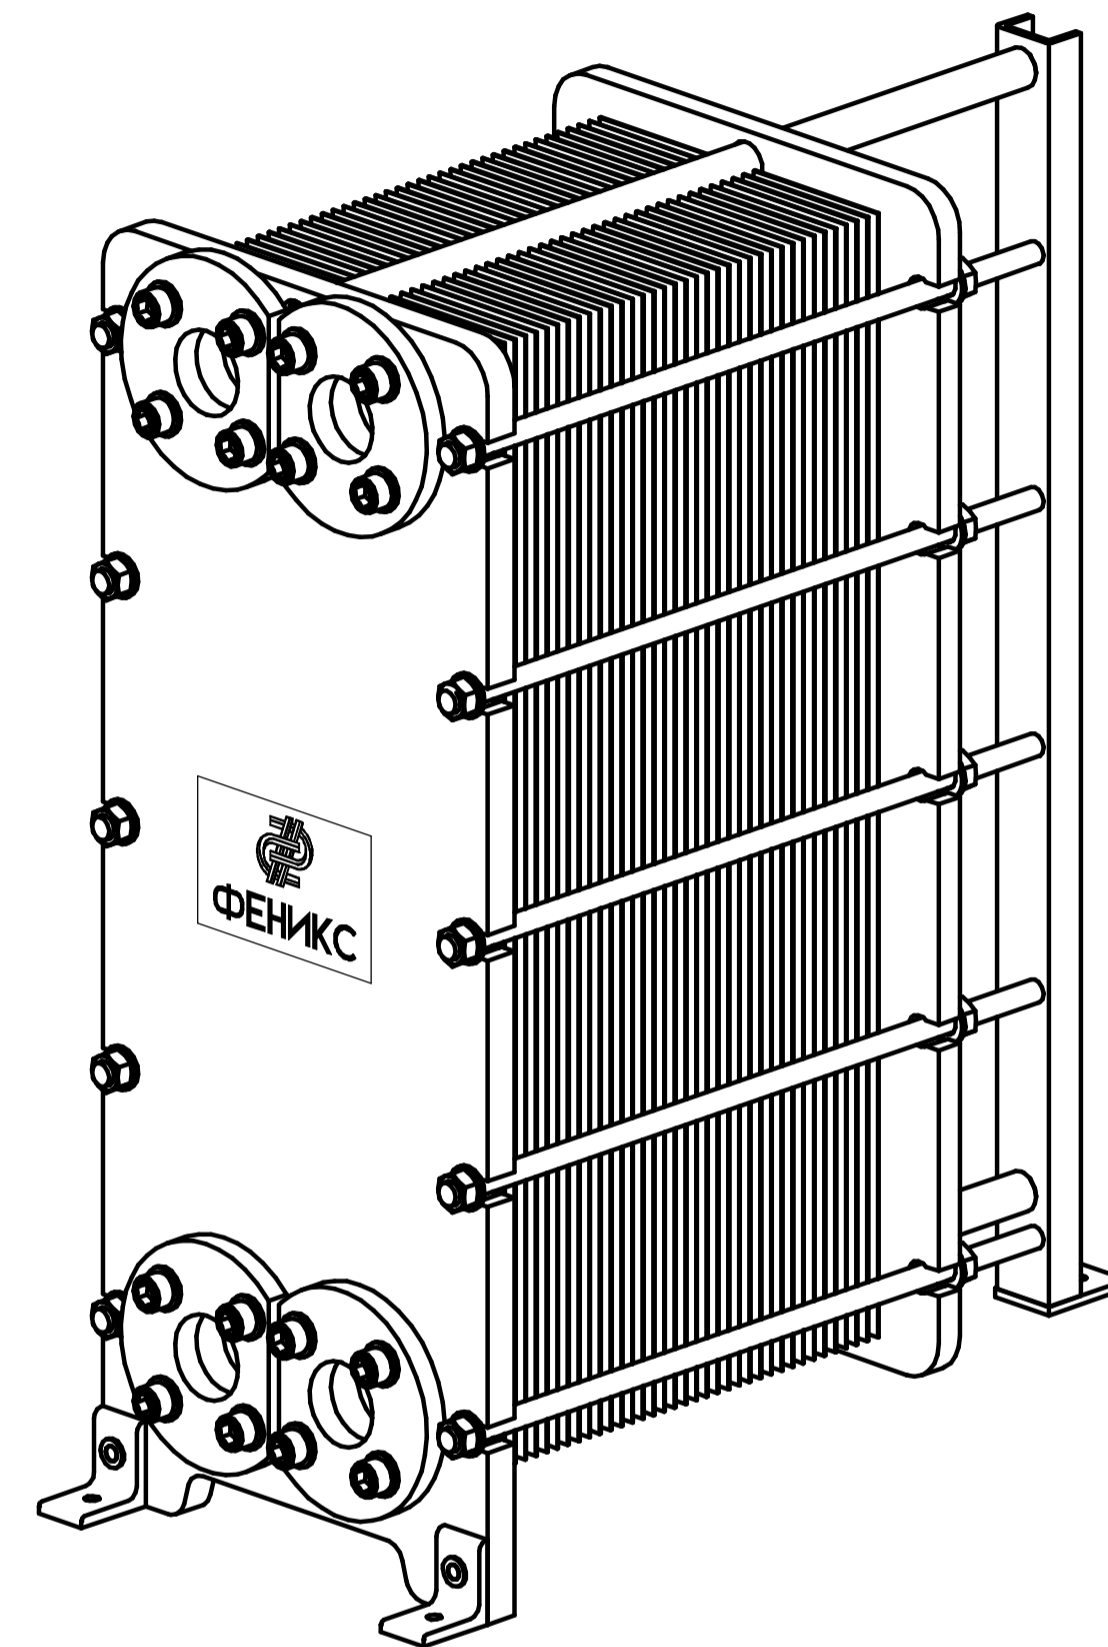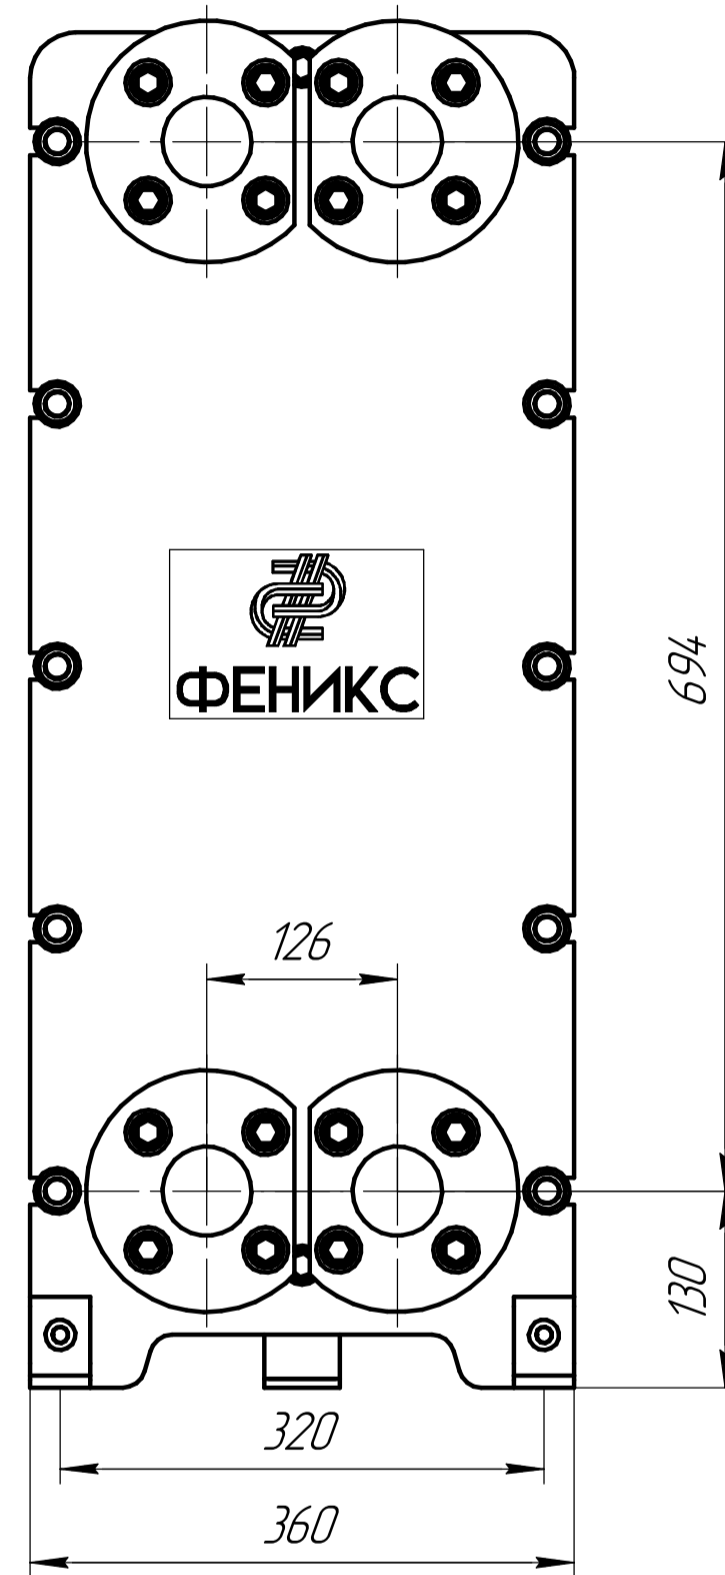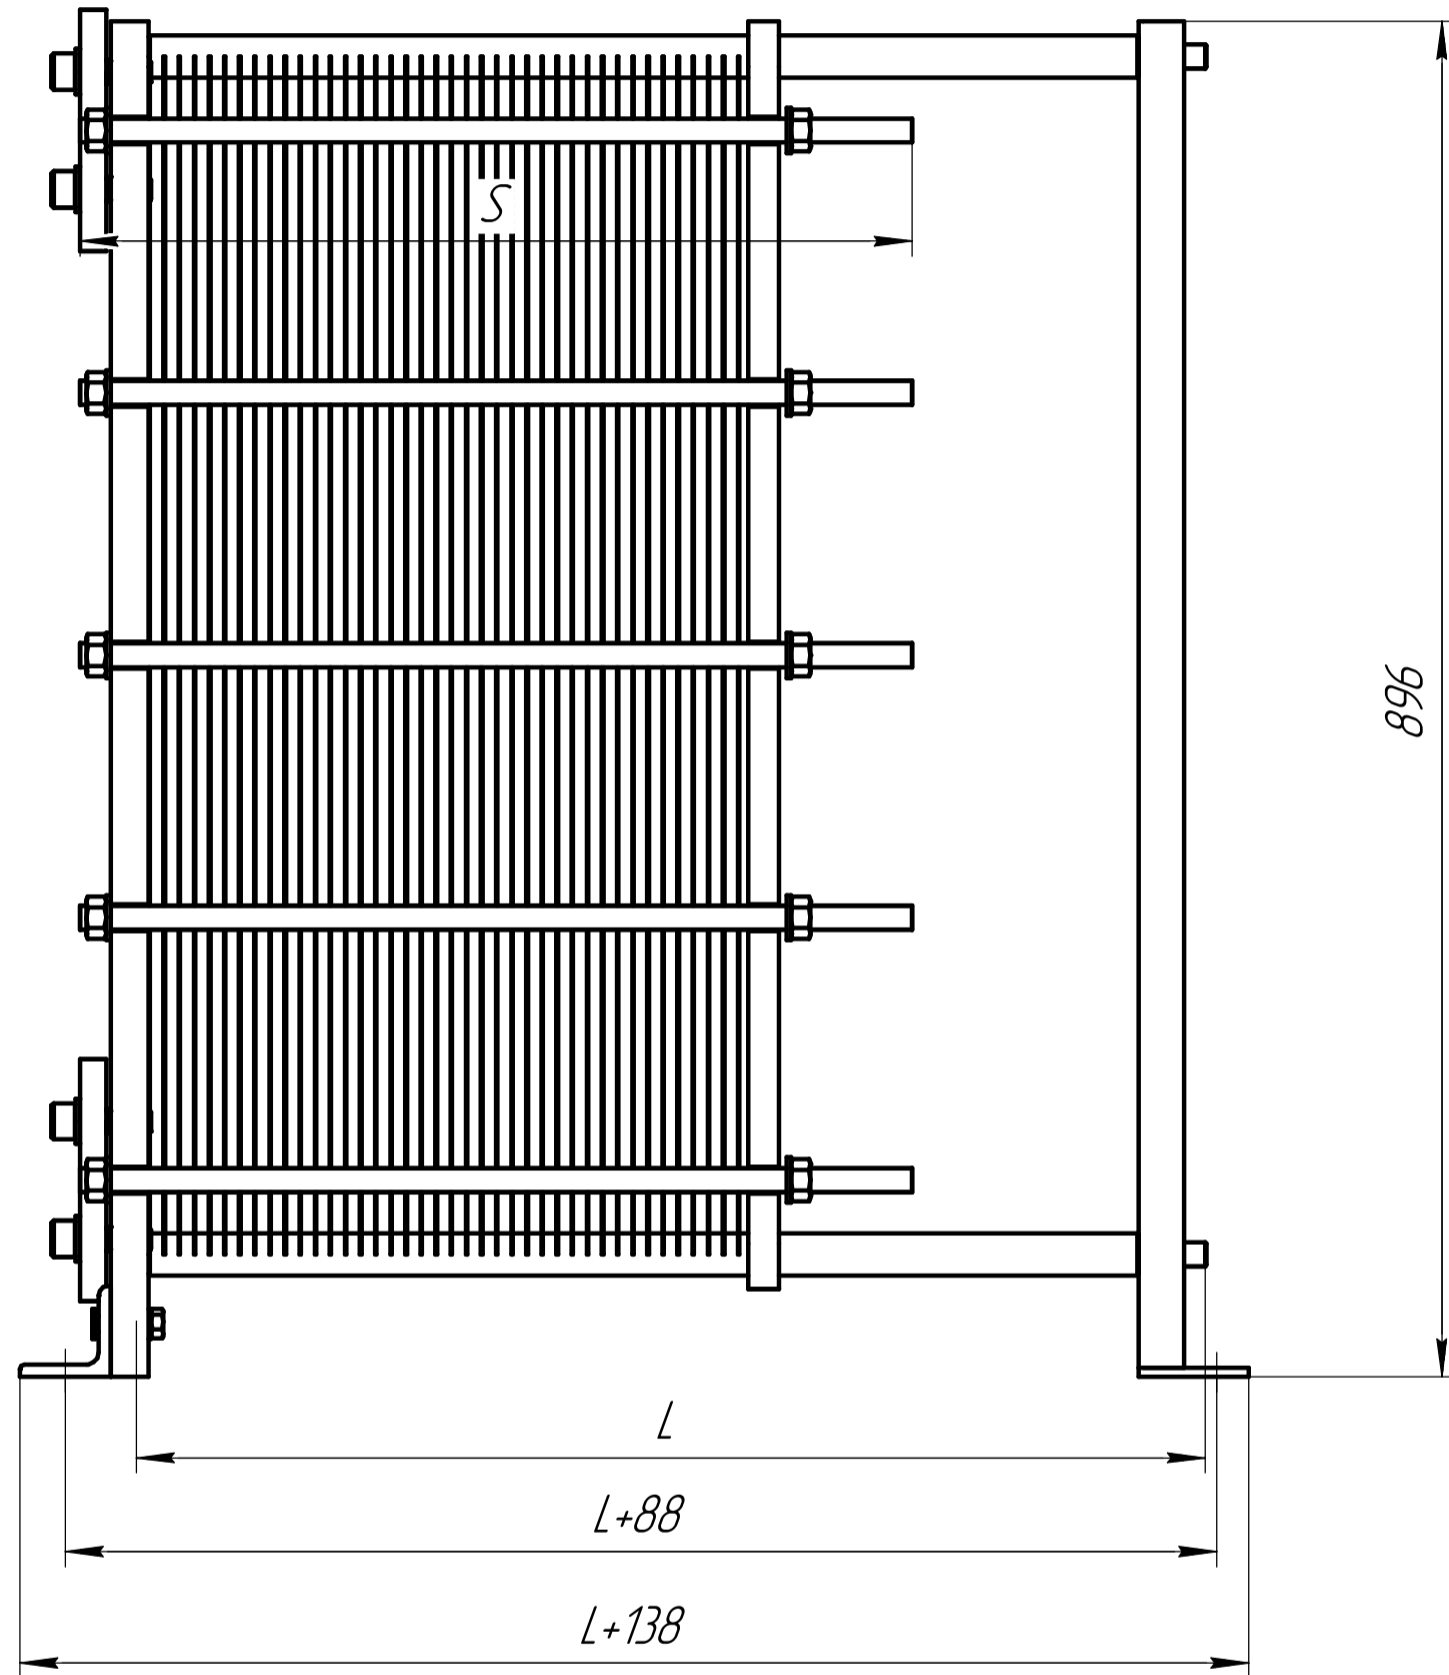

1 Н14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.

2 Теплообменник испытать на прочность и герметичность избыточным давлением 2,0 МПа, время выдержки 30 мин, утечка воды из теплообменника не допускается.

3 L- длина направляющей, мм;

S- длина шпильки, мм.

4 Количество пластин устанавливается согласно расчету.

L	S
300	300
600	600
900	900

APR-14/50/A2M CB				Лист	Масса	Масштаб
ТО Сборочный чертеж					-	1:5
				Лист	Листов	1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Ткачев					
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						